191412341355

检测报告

Test Report

报告编号：2078Z

项目名称：鄱阳县绿色[illegible]公司鄱阳县[illegible]主[illegible]测

运维单位：焚烧[illegible]设备比对监[illegible]

鄱阳[illegible]技有限公司

（检验[illegible]

[illegible]活[illegible]垃[illegible]

江西[illegible]公司

JIANGXI TOPS D[illegible]OLOGY CO,LTD.

(1) 本公司保证检测的科

(2) 根据客户的检测要求，对委托单位所提供的

(3) 对变化，本公司将不

(4) 本报告若有异议，请期限为检测报告发出之

(5) 如告涂改无效，无复核、

(6) 本报告仅对来样负责，检验检测专用章、骑缝

(7) 本报告数据仅针对此次对无法保存、复现的

(8) 未经置，对无法保存、复现

(9) 本报告不得用于公证。本公司书面批准，不得



报告

编号：

2

078Z

前

克麦哪

阳县

化氢、含克（

限公司一氧

控设备对鄱

二、

进行

依

64号；(1)《

(2)《

(3)《

修改单(4)《

(5)《

(6)《

(7)《

(8)《

(9)《

再生能

能源公

器有限

限公司

2025年12月

东方再生能

则，在

此基

生活垃

圾焚

源烟气

源废气

一氧

源排气

中颗

源废气

低浓

源废气

二氧

源废气

氮氧

源废气

一氧

排气

中氯

饶市鄱阳县污

监测颗粒物、二

不保科技有限公

活垃圾焚烧发电

了本比对报告。

监控和监管执法

物）排放连续监

动监测技术规

污染物采样方

重量法》（HJ 8

位电解法》（H

位电解法》（H

位电解法》（H

汞光光度

报告编号：

TPSLY2512078Z

三、 在线

根据《关 比对监测考核 号及《固定污 器比对考核指

于加强生活垃 染源废气 一氧

检测项目标均需达到表

表

检测项目		
颗粒物	准确度	排放浓度≤20 mg/m³时，相对误差为±15%； 20 mg/m³＜排放浓度≤100 mg/m³时，相对误差为±20%； 100 mg/m³＜排放浓度≤50 mg/m³时，相对误差为±22.5%； 50 mg/m³＜排放浓度≤20 mg/m³时，绝对误差为±30.5%； 20 mg/m³＜排放浓度≤10 mg/m³时，绝对误差为±6 mg/m³；
二氧化硫	准确度	排放浓度≤50μmol/mol时，相对误差≤15%； 50μmol/mol＜排放浓度≤250μmol/mol时，相对误差≤10%； 排放浓度＞250μmol/mol时，绝对误差≤25μmol/mol；
氮氧化物	准确度	排放浓度≤50μmol/mol时，相对误差≤15%； 50μmol/mol＜排放浓度≤250μmol/mol时，相对误差≤10%； 排放浓度＞250μmol/mol时，绝对误差≤25μmol/mol；
一氧化碳	准确度	排放浓度≤50μmol/mol时，相对误差≤15%； 50μmol/mol＜排放浓度≤250μmol/mol时，相对误差≤10%； 250μmol/mol＜排放浓度≤1000μmol/mol时，相对误差在±10%以内； 1000μmol/mol＜排放浓度≤3000μmol/mol时，相对误差在±12%以内； 排放浓度＞3000μmol/mol时，绝对误差≤600μmol/mol；
烟气温度	准确度	绝对误差为±2℃；
烟气湿度	准确度	烟气湿度≤5%时，绝对误差为±1%；
烟气流速	准确度	烟气流速≤5 m/s时，绝对误差为±0.5 m/s； 烟气流速＞5 m/s时，相对误差为±10%。
含氧量	准确度	排放浓度≤10μmol/mol时，绝对误差为±2μmol/mol； 10μmol/mol＜排放浓度≤50μmol/mol时，相对误差为±15%； 排放浓度＞50μmol/mol时，相对误差为±10%。
氯化氢	准确度	排放浓度≤25μmol/mol时，绝对误差为±4μmol/mol； 25μmol/mol＜排放浓度≤50μmol/mol时，相对误差为±16%； 排放浓度＞50μmol/mol时，相对误差为±12%。

报告编

四、

现场	
测试	
仪器	
CEMS	
颗粒物	
项	
测	
时	
参比方	
CEM	
比对监 绝对	
比对监 相对	
技术 绝对	
结果	
所用仪	
电	

共3页 第3页

2.23

1位

（北京）仪
公司
北京）仪
ml

约六次

7:35-17:58

2.6

1.869

原

2017

报告编

续表

现场

测

仪

CE CMS

烟 气流

参 比方

CEM

比 对

比 对

相

技

标

结

所用

大

(气

续

现	
CE	
含	
参	
比	
比	
所	
大	

分	
焚	
主要仪器型	
原	
高温	
烟气湿	
第三次	
16:14~16:3	
24.4	
24.54	
干	

续表

现场监测日期	2025-12-15			分析日期		/	
测试点位				焚烧炉			
CEMS主要仪器名称	型号			型号		制造单位	
CEMS在线监测设备	MCS100FT			/		西克麦哈克（北京）仪器有限公司	
力分析仪	/			/		/	
项目				压力（kPa）			
次数	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次	
时间	15:20~15:43	15:47~16:10	16:14~16:37	16:41~17:04	17:08~17:31	17:35~17:58	
参数	测值	-0.16	-0.15	-0.17	-0.16	-0.15	-0.15
方法检出限	值	-0.382	-0.394	-0.375	-0.396	-0.386	-0.395
MS检测结果				/			
监测结果				/			
对误差				/			
术要求				/			
果评价				/			
仪器名称	型号、编号			原理		方法依据	
流量计	YQ3000-C TPS-YQ-130			/		GB/T 16157-199	
测仪							

TPSLY2512078	
日期	
位	
称	
线设备	
析仪	MC
	第一
	15:20 15:4
实测值	51.7
数值	49.21
结果	
结果	
差	
差	
名称	
度计	

分析日期								
焚烧炉								
主要仪器型号								
原理								
/								
高温傅立								
氯化氢（mg/								
	第二次	第三次	第四次	第五次				第八
	5:47~ 16:10	16:14~ 16:37	16:41~ 17:04	17:08~ 17:31				18:2
	60.3	57.6	49.6	43.2				62.
	7.813	56.54	48.012	42.216				58.6
			/					
			-2.0%					
			±40%					
			合格					
原理								
硫氰酸汞分光光								


型号	
MC	
S100FT	
10	
0FT-1115	
855	
型号	
编号	
PS-722	
YQ-019	

制造	
单位	
哈克	
有限（北	
公司	
哈克	
有限（北	
公司	
方法依	
据	
/T 27-	
199	

报告编号：

续表

现场监测	
测试点	
仪器名	
CEMS在线	
二氧化硫	
项目	
次数	
时间	
参比方法	
CEMS数	
比对监测	
比对监测	
相对误差	
绝对误差	
结果评	
所用仪器	
大流量烟尘测试	

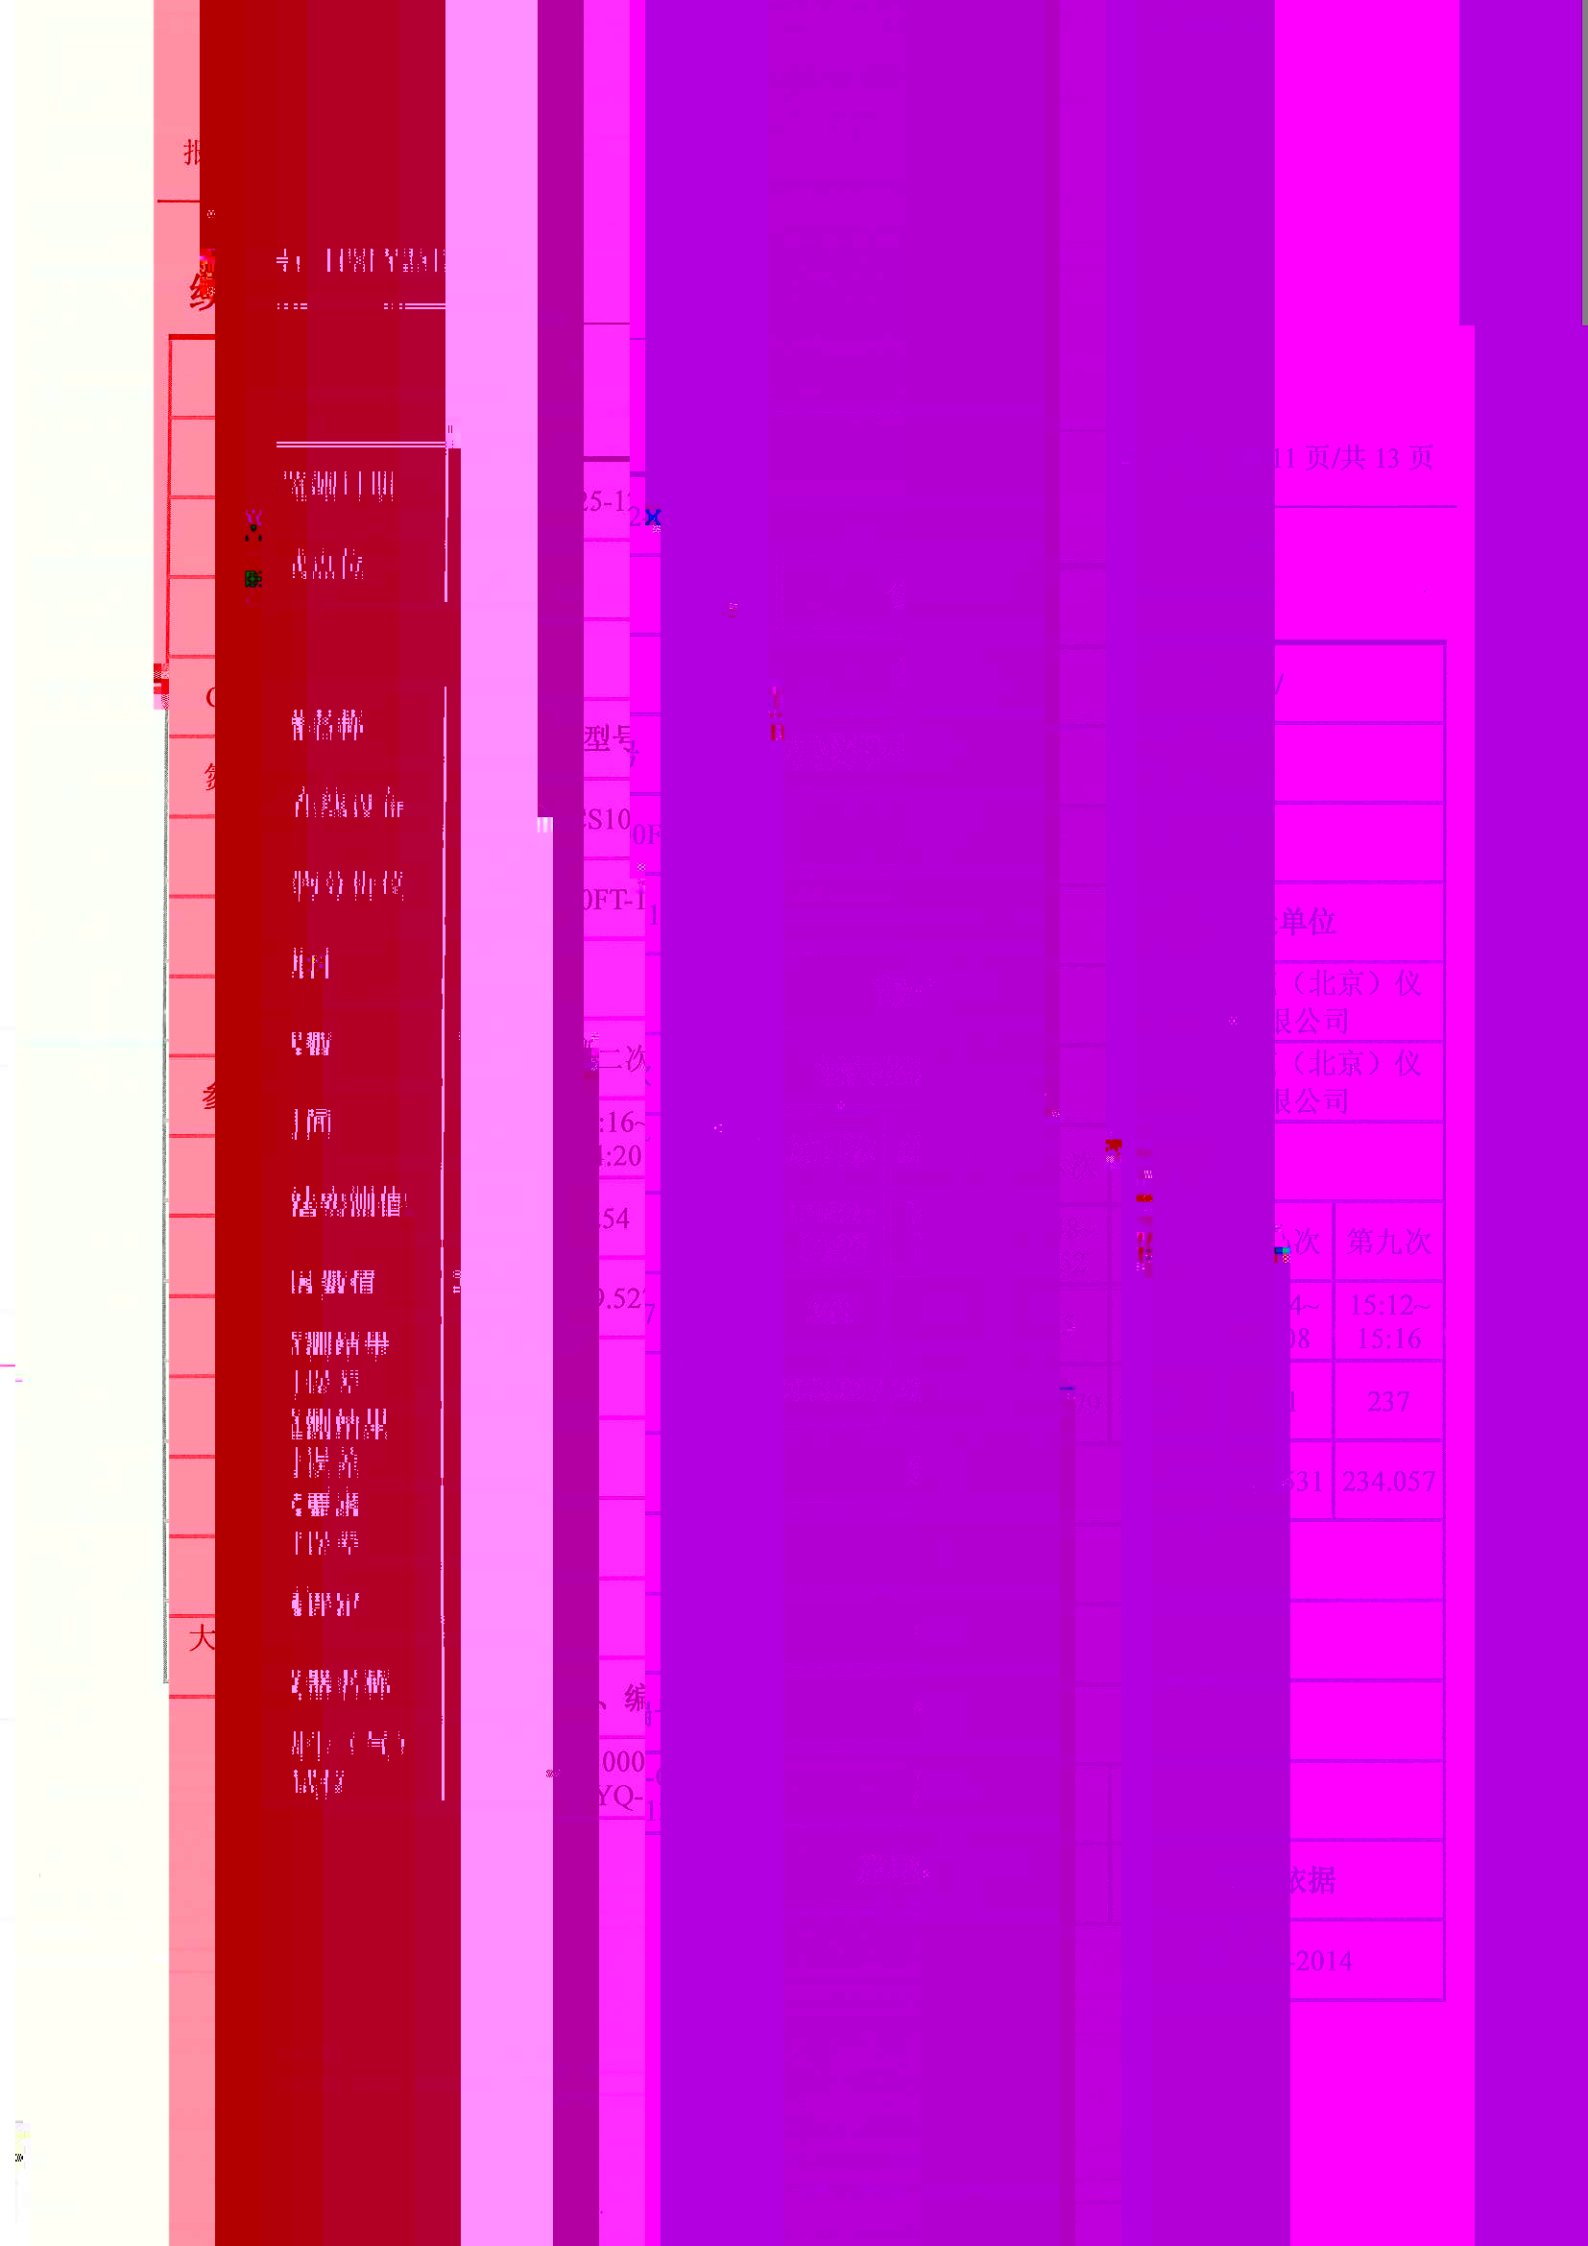

续表

现场	监测	共 13 页
测	式点	
仪	器名	
CEM	在线	
一氧	碳分	
	项目	
	次数	式）仪
	时间	式）仪
参比	法实	
CE	数	第九次
比对	测结	15:12~15:16
比对	误差	6
技	要求	0.005
结	误差	
结	评定	
所	器名	
大流量	尘（	
	式仪	

续

C	
室	
参	
比	
比	
月	
大流	

京）仪
京）仪
第九次
15:12~
15:16
8.6
8.47
99
6